

Energetický štítok

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 195745/2021/85/039012018/EŠ

Názov budovy: **OBCHODNÉ CENTRUM BRATISLAVA P13**

Ulica, číslo: **Pestovateľská**

Obec: **Bratislava - Ružinov**

Okres: **Bratislava II**

Účel spracovania: **Iný účel**

Parc. č.: **16902/13, 16902/14**

Katastrálne územie: **Trnávka**

Podiel celkovej podlahovej plochy:

8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod 100,0%



Celková podlahová plocha v m²: **14193,3**

Rok kolaudácie budovy: **2012**

Posledná významná obnova: **- - -**

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:

A

Potreba energie na prípravu teplej vody:

A

Potreba energie na chladenie a vetranie:

A

Potreba energie na osvetlenie:

A

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY

Kategória budovy: 8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod	Celková potreba energie kWh/(m ² .a)	Primárna energia kWh/(m ² .a)
Verejná budova: ☐		
Globálny ukazovateľ - primárna energia:	64	141
Vysoká energetická hospodárnosť		
A0+/A0/A1/A	A	A1
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Energeticky nehospodárna		
Normalizované hodnotenie:	☒	
Prevádzkové hodnotenie:	☐	
Minimálna požiadavka 0,5 R _r :	108	214
Typická budova R _s :	428	856

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	2020	2019	2018	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)				

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na mieste:

Obnoviteľný zdroj na výrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie: Tepelné čerpadlo voda-voda Carrier HXC200

Obnoviteľný zdroj na ohrev teplej vody: Tepelné čerpadlo voda-voda Carrier HXC200


Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:

Odvádzaná/uskladňovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m².a):

Rekuperácia tepla (druh a účinnosť v %):

Emisie CO₂ v kg/(m².a)

10,7

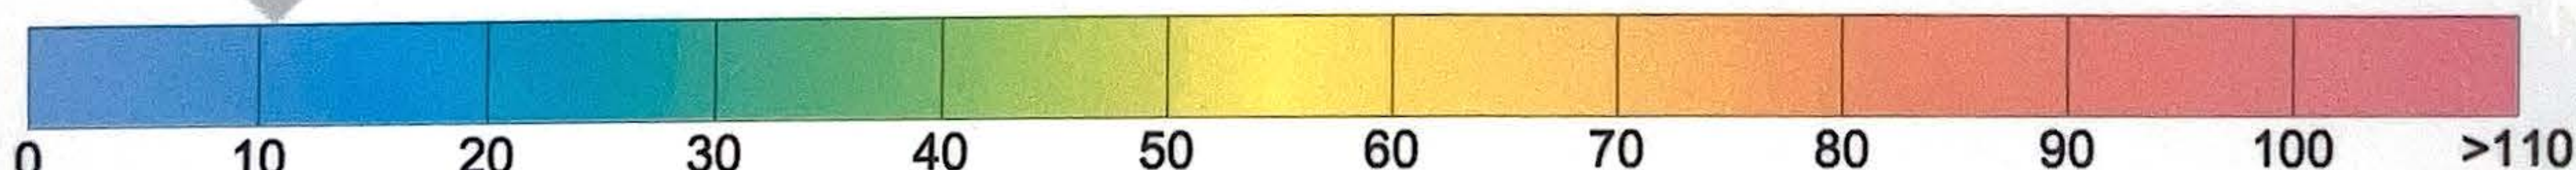

Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť:

Strecha:

Podlaha:

Otvorové konštrukcie:

Vykurovanie:

Príprava teplej vody:

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie: Bez návrhu opatrení.

Obnoviteľné zdroje energie: Inštalácia fotovoltických panelov s výkonom 230kWp

Iné:

Predchádzajúci certifikát č.: **195654/2021/85/039012018/EC**

Dátum vyhotovenia: **19. 4. 2021**

Platnosť najviac do: **19. 4. 2031**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Ing. Tímea Pálffy**

Obchodné meno a sídlo: **Ing. Tímea Pálffy - Pálffy Projekt, Danielova 618, 946 39 Iža**

IČO: **50642359**

DIČ: **1086726432**

Kontakt: **+421908861641, info@palfyprojekt.sk**



Podpis a pečiatka: